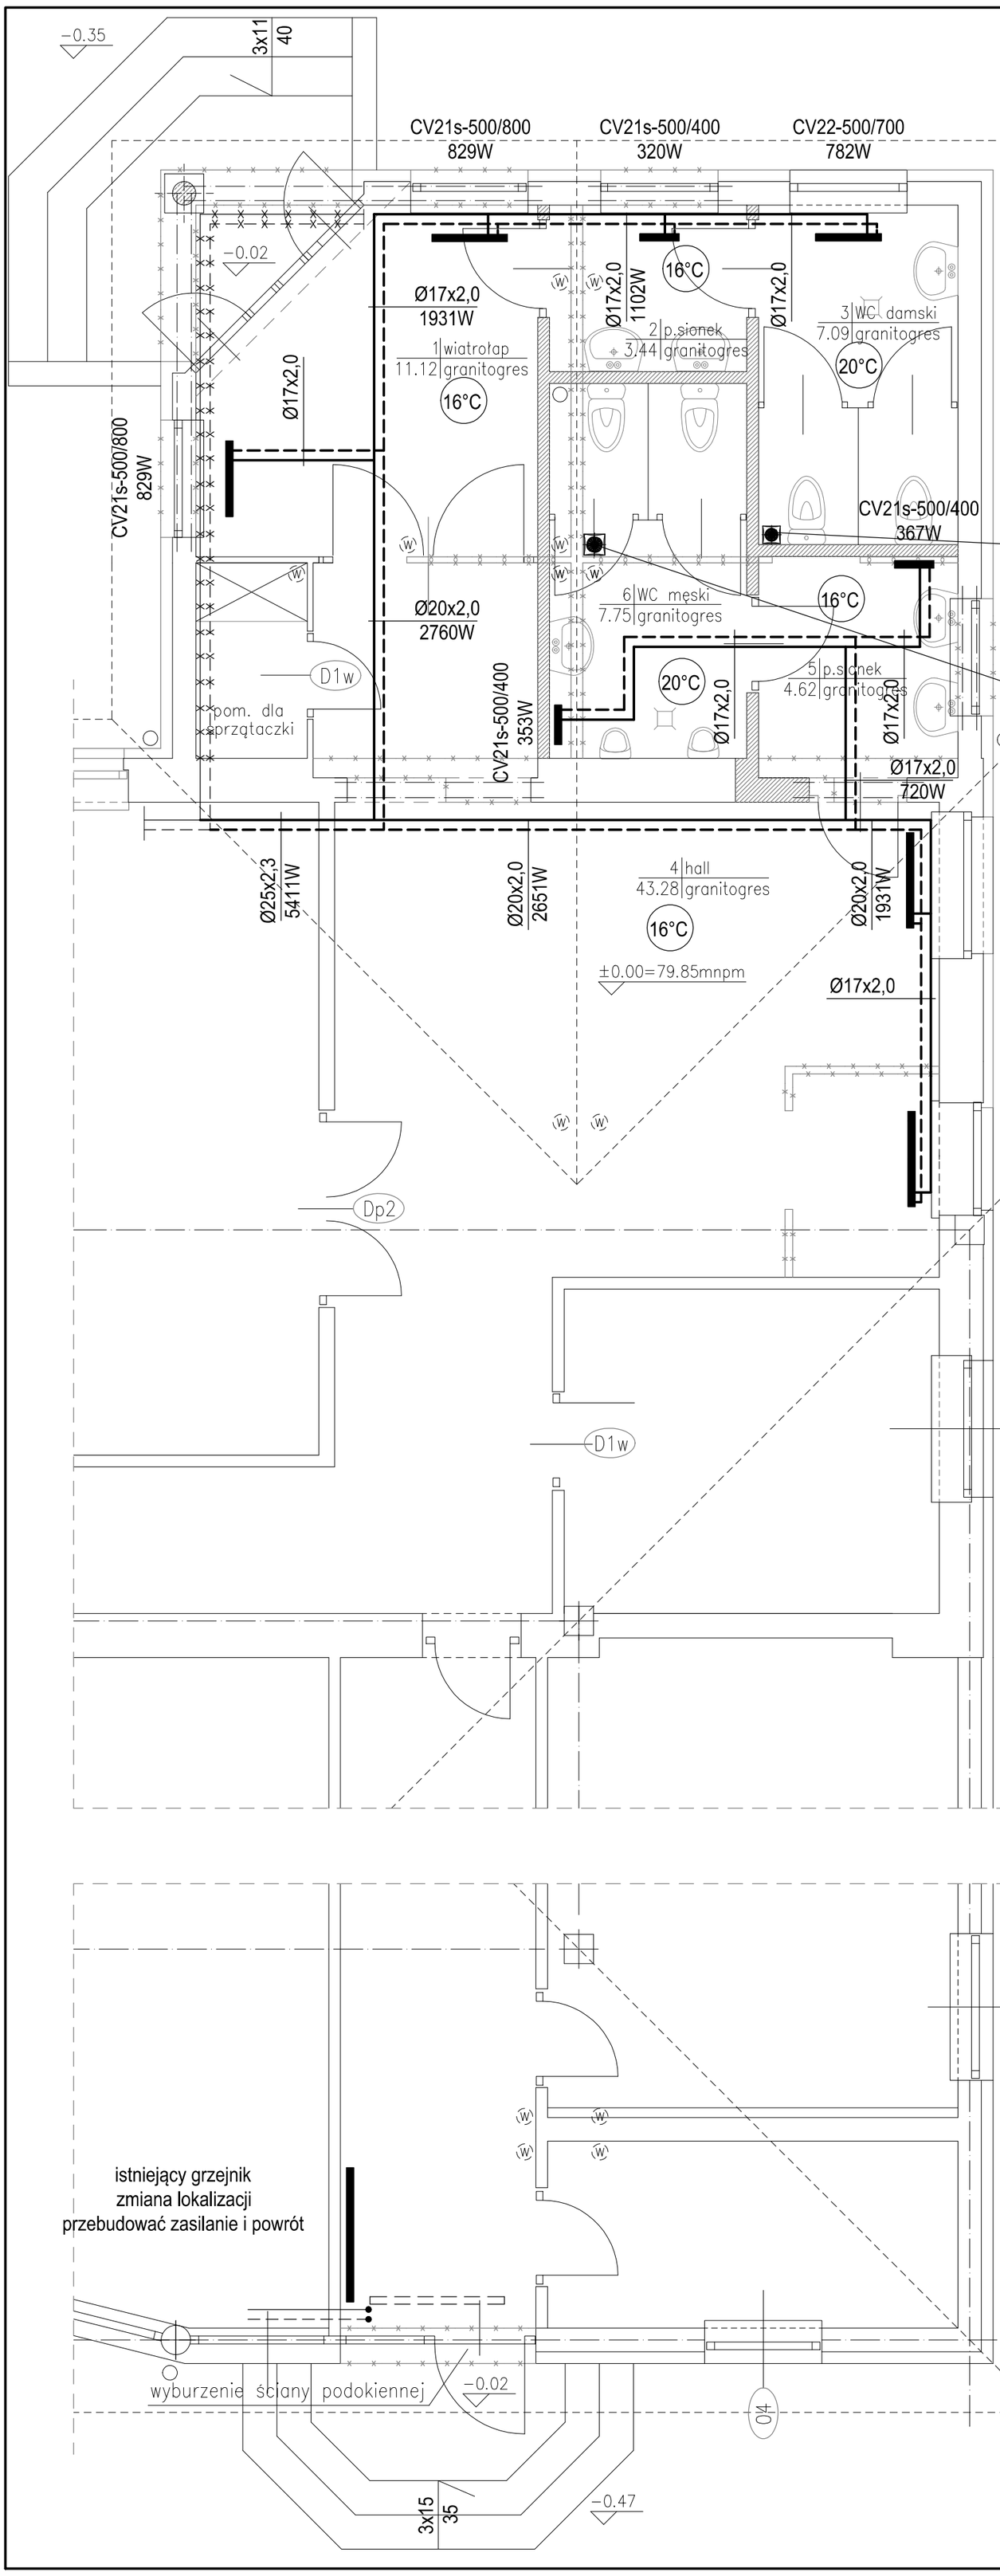

SCHEMAT SYTUACYJNY

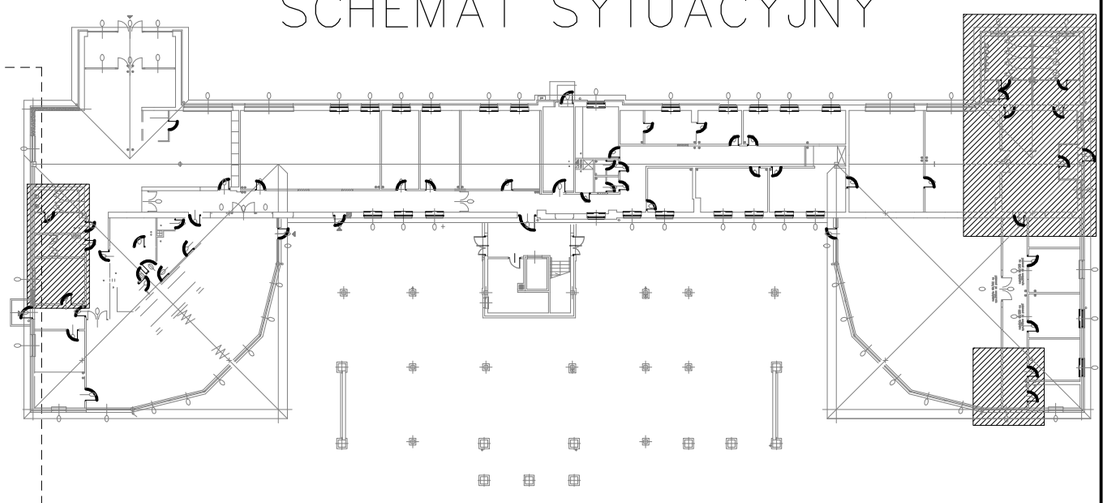

Wentylatory Silent 200CRZ firmy
Venture Industries o parametrach:
V= 100m3h, dp=30Pa,
P=16W, U=230V
wentylator sprzężony z czujnikem

Wentylatory Silent 300CRZ firmy
Venture Industries o parametrach:
V= 150m3h, dp=40Pa,
P=29W, U=230V
wentylator sprzężony z oświetleniem

LEGENDA

- ściany istn. do wyburzenia
- ściany istniejące
- ściany projektowane
- istn. inst. c.o. wg dokumentacji powykonawczej
- projektowana inst. c.o.

uwaga:

- wszystkie drzwi w ścianach zaopatrzyć w dolnej części w otwory nawiewne;
- parapet projektowanych okien w przedsionkach i wiatrołapie na rzędnej +1,20
- parapet projektowanego okna w hallu na rzędnej +0,95

"ARCHITEKTON – KLOCKOWSKI PRACOWNIA AUTORSKA" Sp z o.o.
64-920 Piła, ul. Młynarska 15-17C tel./fax 0 67 349 11 11
http://www.architekton.klockowski.pl
e-mail: pracownia@architekton.klockowski.pl

Inwestor: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 64–920 Piła, ul. Lotnicza 6		Stadium: PB	Data: 02/2013
Projekt: Przebudowa partii wejściowej do działu szkoleniowego i części pomieszczeń biurowych i sanitarnych budynku WORD 64–920 Piła, ul. Lotnicza 6		Rysunek: inst.c.o. i wentylacji	
Projektant: inż. Paweł Kopacz	nr upraw. WKP/0364/POOS/11	Podpis:	Branża: sanitarna
Opracował:	nr upraw.		Skala: 1:50
Sprawdził: mgr inż. Jacek Joachimiak	nr upraw. WKP/0112/POOS/06		Nr rys. S2